



**ЗАО «ГЕОИНВЕСТ»**

10.06.2016г.

**Паспорт качества № 6/16  
На щебень фракции 5 - 15 мм**

Потребитель \_\_\_\_\_

Номер вагона \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_ Тонн \_\_\_\_\_


№ ж/д квитанции \_\_\_\_\_

**Качественные показатели**

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели		
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %				
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	17,5 мм	до 0,5	0,0
		D	15 мм	до 10	4,3
		0,5(d+D)	10 мм	30-60	52,7
		d	5 мм	90-100	97,9
На сите 2,5 мм		95-100	99,8		
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	I группа	8,6		
		II группа			
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,75		
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,06		
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,0		
6.	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	не норм.	1486		
7.	Марка по прочности (дробимости)	1200-1400	1400		
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И-1		
9.	Морозостойкость, МРЗ	300-400	400		
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	53		
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO <sub>3</sub>	до 1,5 (50)	0,05		

Начальник ОТК: \_\_\_\_\_

Лаборант: \_\_\_\_\_

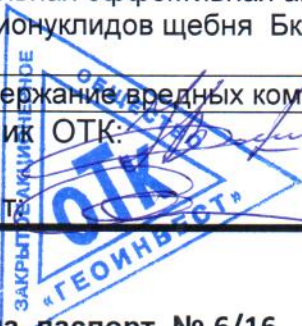

**Отзыв на паспорт № 6/16**

Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 5 -15мм)

ЗАО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания \_\_\_\_\_

Представитель получателя \_\_\_\_\_