



**ЗАО «ГЕОИНВЕСТ»**

10.06.2016г.

**Паспорт качества № 6/16  
На щебень фракции 3 - 10 мм**

Потребитель \_\_\_\_\_

Номер вагона \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_ Тонн \_\_\_\_\_


№ ж/д квитанции \_\_\_\_\_

**Качественные показатели**

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	до 0,5	0,04
		D	до 10	0,3
		0,5(d+D)	30-60(80)	59,2
		d	90-100	96,5
	На сите 2,5 мм	95-100	97,83	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	I группа		
		II группа	12,6	
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % (ГОСТ 8269.0-97, п. 4.5.3)	до 1	0,92	
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,14	
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,0	
6.	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	не норм.	1498	
7.	Марка по прочности (дробимости)	1200-1400	1400	
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И-1	
9.	Морозостойкость, МРЗ	300-400	400	
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	53	
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO <sub>3</sub>	до 1,5 (50)	0,05	

Начальник ОТК \_\_\_\_\_

Лаборант \_\_\_\_\_

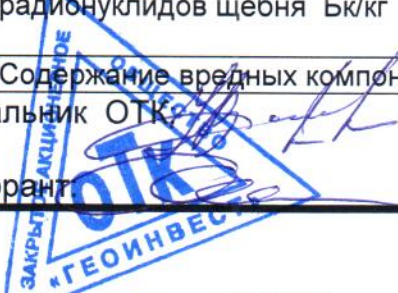

**Отзыв на паспорт № 6/16**

Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 3 - 10 мм)

ЗАО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания \_\_\_\_\_

Представитель получателя \_\_\_\_\_